


### Hiilidioksidipitoisuus, Tila 1.04

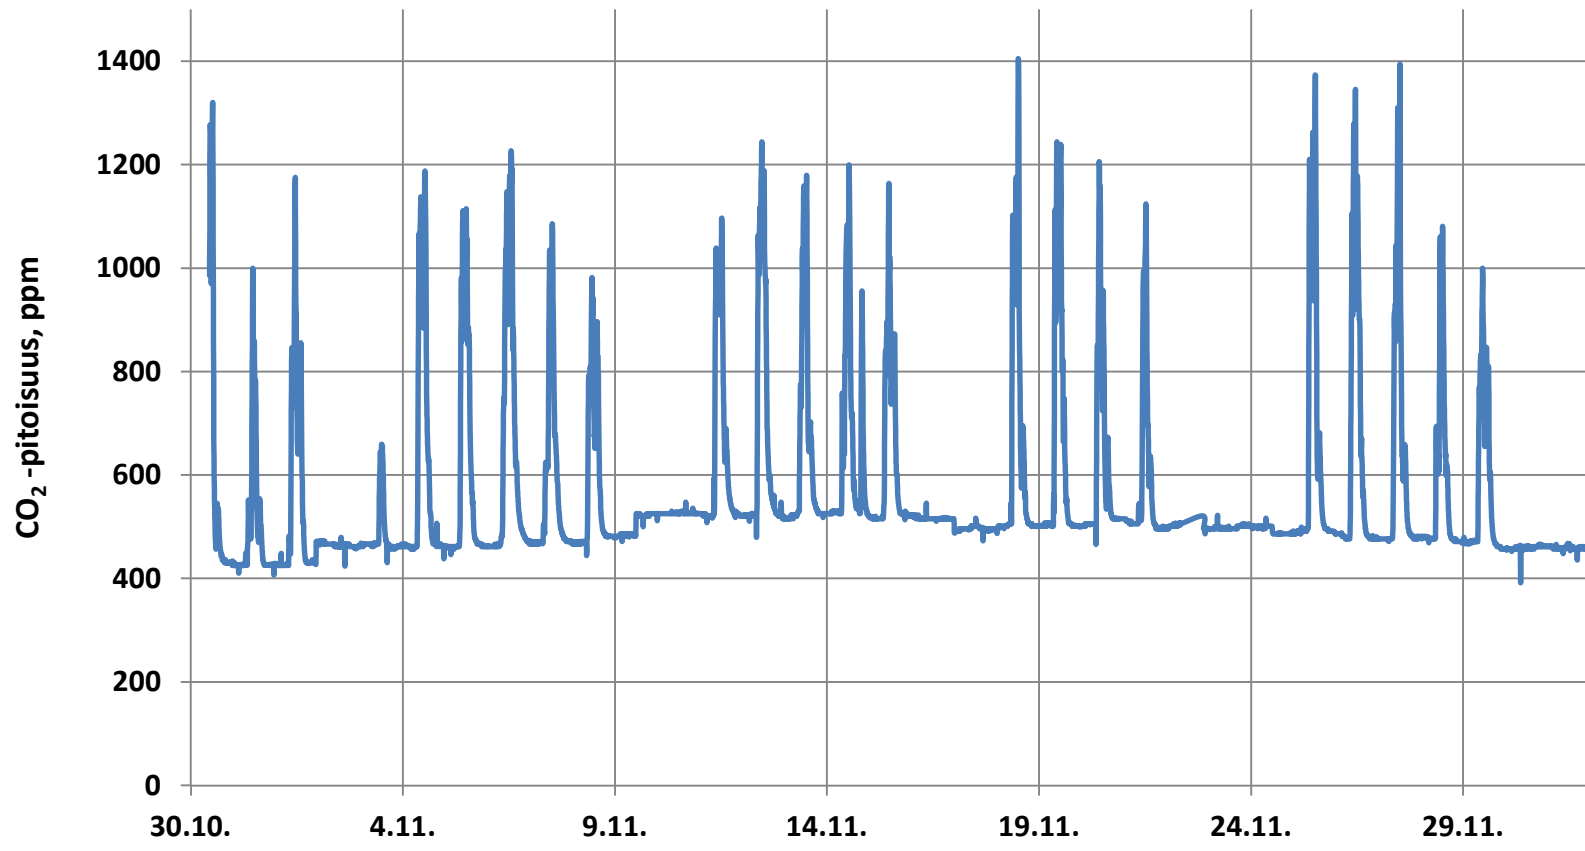

Mittauslaite ISEC Sisäilmaloggeri Mittaus alkoi 30.10.2019  
Inspector Sec Oy Mittaus päättyi 2.12.2019

MIN 392 ppm MEDIAANI 501 ppm  
MAX 1405 ppm Kohde Kostian koulu, Pälkäne