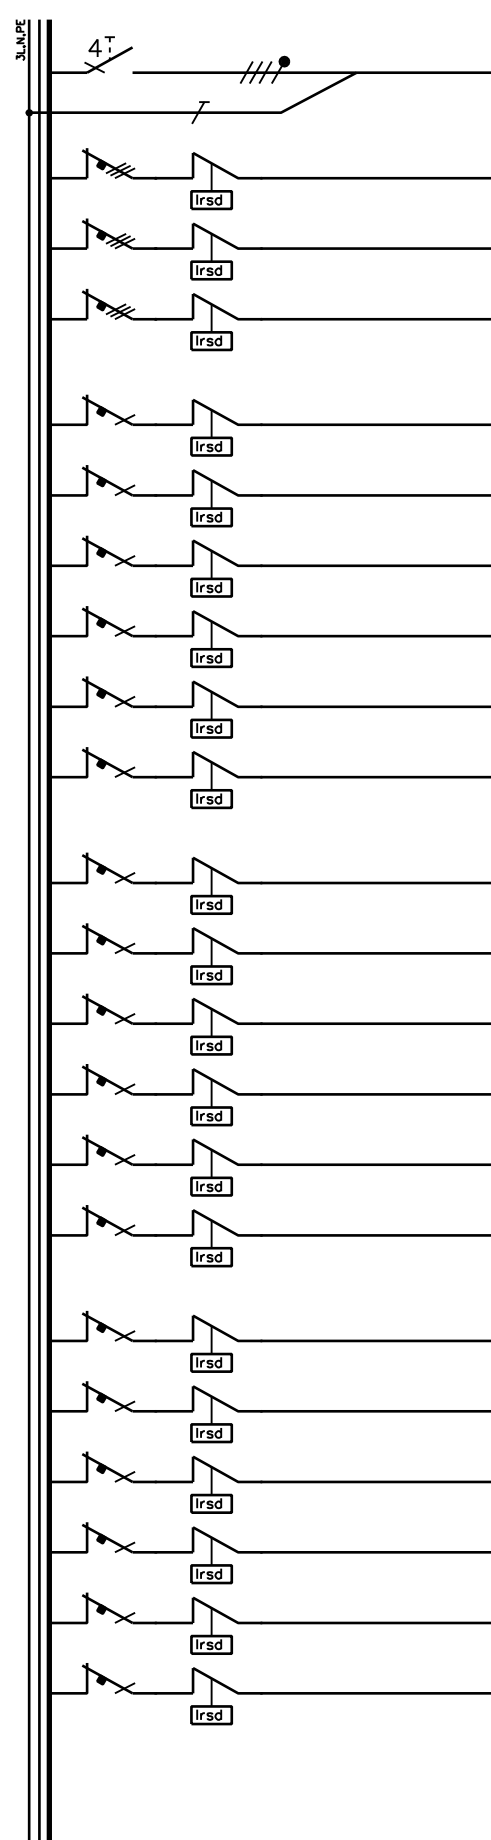
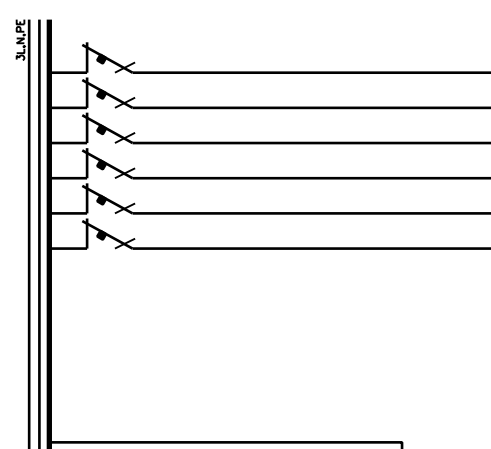
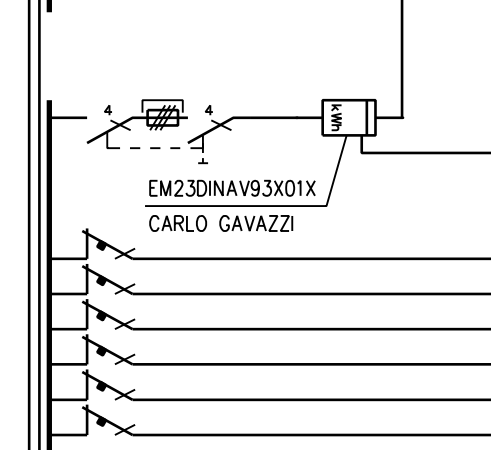
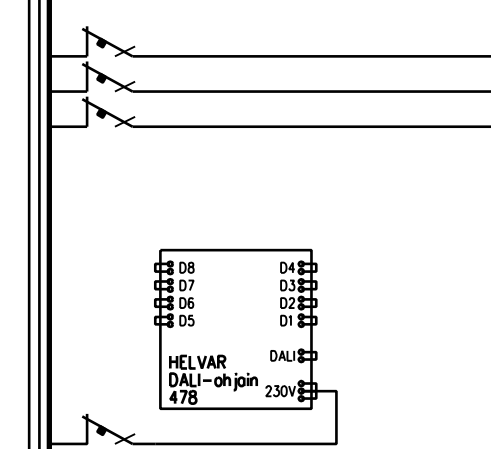
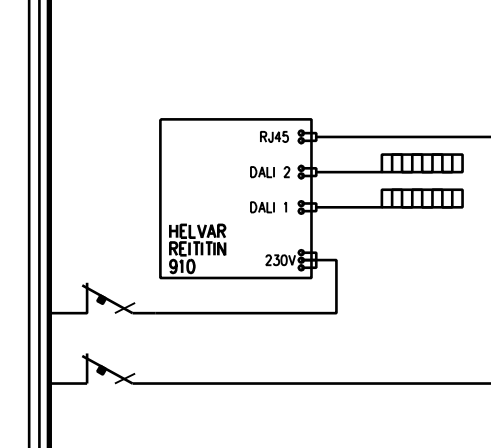



D muutos	E muutos	F muutos	A muutos	B muutos	C muutos	<p>SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :</p> <p>1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS . 400 V 125 A 50 Hz</p> <p>2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS 10 kA</p> <p>3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFI . . . kW . . . kW . . . cosfi</p> <p>4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> ON JÄNNITE ____ V VIRTA ____ A</p> <p>5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET <input type="checkbox"/> L1,N <input type="checkbox"/> L1,N,PE <input type="checkbox"/> L1,L2,L3,N <input checked="" type="checkbox"/> L1,L2,L3,N,PE</p> <p>RAKENNETIEDOT :</p> <p>1. KESKUSLAJI <input type="checkbox"/> KENNO <input type="checkbox"/> KOTELO <input checked="" type="checkbox"/> KEHIKKO</p> <p>2. ASENNUSTAPA <input checked="" type="checkbox"/> PINTA <input type="checkbox"/> UPPO KOTEL. LUOKKA IP 30</p> <p>3. KIINNITYS <input type="checkbox"/> LATTIA <input checked="" type="checkbox"/> SEINÄ</p> <p>4. OVILAITE <input type="checkbox"/> LUKKO <input type="checkbox"/> SALPA</p> <p>5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT <input type="checkbox"/> AVOIN <input type="checkbox"/> PALONKESTÄVÄ</p> <p>6. MAALAUUS <input checked="" type="checkbox"/> VAKIO <input type="checkbox"/> ERIKOIS</p> <p>7. MITAT KORKEUS : 2000 LEV. : 1400 SYV. : 200</p> <p>KALUSTUSTIEDOT :</p> <p>1. KALUSTUSTYYPPI <input checked="" type="checkbox"/> KIINTEÄ <input type="checkbox"/> ULOSV. <input type="checkbox"/> ULOSOT.</p> <p>2. KALUSTUSTAPA <input type="checkbox"/> YKSIKKÖ <input type="checkbox"/> KESKITETTY</p> <p>3. MERKKILAMPUT <input type="checkbox"/> HEHKU <input type="checkbox"/> HOHTO <input checked="" type="checkbox"/> LEDI</p> <p>4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA <input type="checkbox"/> SÄHKÖLAITOS <input type="checkbox"/> VALMISTAJA</p> <p>KAAPeloINTI :</p> <p>1. SYÖTTÖKAAPELI <input checked="" type="checkbox"/> YLHÄÄLTÄ <input type="checkbox"/> ALHAALTA</p> <p>2. PÄÄKAAPELIT <input checked="" type="checkbox"/> YLHÄÄLTÄ <input checked="" type="checkbox"/> ALHAALTA <input type="checkbox"/> KOJEISIIN <input checked="" type="checkbox"/> RIVIL.</p> <p>3. OHJAUSKAAPELIT <input checked="" type="checkbox"/> YLHÄÄLTÄ <input type="checkbox"/> ALHAALTA <input type="checkbox"/> KOJEISIIN <input checked="" type="checkbox"/> RIVIL.</p> <p style="padding-left: 20px;">KAIKKI JOHTIMET PÄÄTETÄÄN RIVILIITTIMIIN</p> <p>TUNNUSMERKINNÄT :</p> <p>1. TUNNUSKILVET <input checked="" type="checkbox"/> VALM.NORM. <input type="checkbox"/> ERILL.OHJE</p> <p>2. KOJEMERKINNÄT <input checked="" type="checkbox"/> JUOKSEVA <input type="checkbox"/> KENNOKOHT. <input type="checkbox"/> ERILL.OHJE</p> <p>MUUT TIEDOT : <u>VIKAVIRTASUOJAT 30mA TYYPI A, LÄHDÖT TOTEUTETAAN YHDISTELMÄSUOJILLA (JOHDONSUOJA+VIKAVIRTA).</u></p> <p><u>TAKAMITTAUKSET KESKUSVALMISTAJA</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
						KESKUS							RYHMÄ	OSOITE					A/A	JOHDOTUS													
D muutos	E muutos	F muutos																								A							
													Q1	NOUSU PK:LTA						AXCMK HF 4x70+21						B							
																			3xC32						D								
														PISTORASIA 3-VAIHE 16A PPK					3xC16	MMJ LSZH 5x2,5S						E							
														PISTORASIA 3-VAIHE 16A KUIVAUSK.					3xC16	MMJ LSZH 5x2,5S						F							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						G							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						H							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						J							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						K							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						L							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						M							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						N							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						O							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						P							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						R							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						S							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						T							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						U							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						V							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						X							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						Y							
														PISTORASIA					C16	MMJ LSZH 3x2,5S						Z							
																										1							
A muutos	B muutos	C muutos																								2							

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
			KESKUS							RYHMÄ	OSOITE					A/A	JOHDOTUS											
D muutos	E muutos	F muutos	<div>3xN,PE</div>																						A			
																												B
																											D	
																											E	
																												F
																												G
																												H
																												J
																												K
																												L
																												M
																												N
																												O
																												P
																												R
																												S
																												T
																												U
																												V
																												X
																												Y
																												Z
																												1
																												2

				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
				KESKUS								RYHMÄ	OSOITE				A/A	JOHDOTUS													
D muutos																															
E muutos																															
F muutos																															
																															
A muutos																															

SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY MARTTILANKULMANTIE 91 31640 HUMPPILA Puh. 050 60 224 jori@vahekoski.fi		PÄLKÄNE KOSTIA-AREENA KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE		Suunn. JV /15.6.2016	Kokonaisuus RK12	Sähköpositio	Työnumero 1102
Piirt.		Lehti 5 / 5		Piirustusnumero SÄH 1102-412			
Tark.							